

## ПРИКАЗ

12.12 2024

№ КрасКом/ 369

Красноярск


Об утверждении цен  
на дополнительные платные услуги  
службы главного механика

В целях оптимизации поступления доходов от предоставления дополнительных платных услуг,

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 1 января 2025 года прейскурант цен на оказание платных услуг по врезке под давлением в действующий водопровод холодного и горячего водоснабжения (приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4).
2. Считать утратившими силу приказы от 24.11.2023 № КрасКом/349, от 30.11.2023 № КрасКом/355 «Об утверждении цен на дополнительные платные услуги», с 1 января 2025 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя генерального директора - главного инженера Бабия А.Г. и заместителя генерального директора по экономике и финансам Плетенева А.В. в части, касающейся каждого.

Генеральный директор

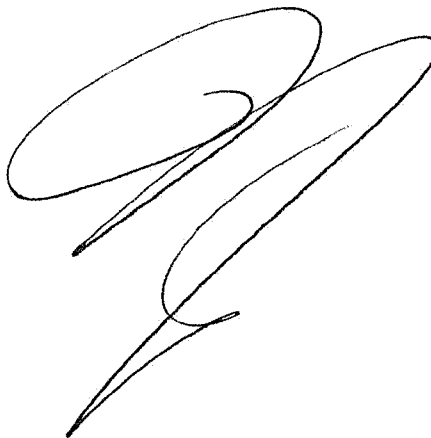

О.В. Гончеров

Приложение 1  
к приказу от 12.12.2024 № КрасКом/ 369

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Генеральный директор  
ООО "КрасКом"

  
О. В. Гончеров


### ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

на оказание услуг по врезке под давлением  
в действующий водопровод холодного водоснабжения


(вводится в действие с 01.01.2025г)

Код услуги	Наименование услуги	Стоимость с учетом НДС 20%, руб
В-900-01	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-20 мм	25 200,27
В-900-02	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-25 мм	25 401,11
В-900-03	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-32 мм	25 523,85
В-900-04	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-40 мм	26 589,43
В-900-05	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-50 мм	43 672,28
В-900-06	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-80 мм	50 411,69
В-900-07	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-100 мм	62 445,56
В-900-08	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-150 мм	93 844,07
В-900-09	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-200 мм	129 638,83
В-900-10	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-250 мм	182 929,28
В-900-11	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-300 мм	241 977,23

Первый заместитель генерального директора -  
главный инженер


  
А.Г. Бабий

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам

  
А.В. Плетенев

Приложение 2  
к приказу от 12.12.2024 № КрасКом/ 369

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Генеральный директор  
ООО "КрасКом"

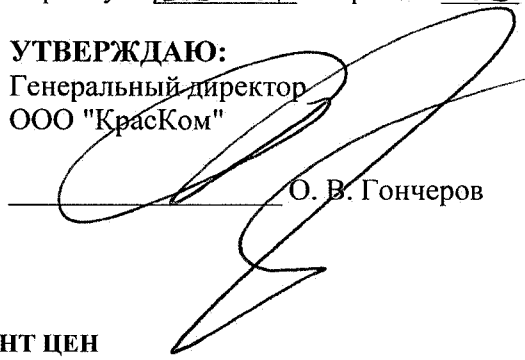
  
О. В. Гончеров

**ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН**  
на оказание услуг по врезке под давлением  
в действующий водопровод горячего водоснабжения

(вводится в действие с 01.01.2025г.)

Код услуги	Наименование услуги	Стоимость с учетом НДС 20%, руб
В-901-07	Врезка под давлением в действующий водопровод (ГВС) Ду-100 мм	42 868,9
В-901-08	Врезка под давлением в действующий водопровод (ГВС) Ду-150 мм	69 575,5
В-901-09	Врезка под давлением в действующий водопровод (ГВС) Ду-200 мм	119 925,8
В-901-10	Врезка под давлением в действующий водопровод (ГВС) Ду-250 мм	202 701,2
В-901-11	Врезка под давлением в действующий водопровод (ГВС) Ду-300 мм	365 786,0

Первый заместитель генерального директора -  
главный инженер



А.Г. Бабий

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам



А.В. Плетенев

Приложение 3

к приказу от 12.12.2024 № КрасКом/ 369

**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор  
ООО "КрасКом"

  
О. В. Гончеров


**ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН**

на оказание услуг по врезке под давлением без материалов  
в действующий водопровод холодного водоснабжения

(вводится в действие с 01.01.2025г)

Код услуги	Наименование услуги	Стоимость с учетом НДС 20%, руб
В-900-01	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-20 мм	23 945,00
В-900-02	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-25 мм	23 945,00
В-900-03	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-32 мм	23 945,00
В-900-04	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-40 мм	24 653,54
В-900-05	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-50 мм	26 427,64
В-900-06	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-80 мм	27 219,86
В-900-07	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-100 мм	33 451,59
В-900-08	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-150 мм	46 450,61
В-900-09	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-200 мм	54 266,77
В-900-10	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-250 мм	61 960,18
В-900-11	Врезка под давлением в действующий водопровод (ХВС) Ду-300 мм	65 156,95

Первый заместитель генерального директора -  
главный инженер


  
А.Г. Бабий

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам

  
А.В. Плетенев

Приложение 4  
к приказу от 12.12.2024 № КрасКом/ 369

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Генеральный директор  
ООО "КрасКом"

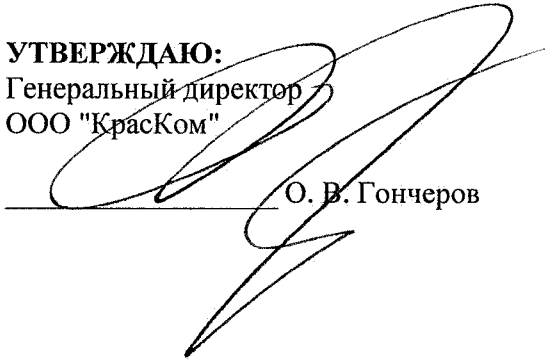  
О. В. Гончеров


**ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН**

на оказание услуг по врезке под давлением без материалов  
в действующий водопровод горячего водоснабжения

(вводится в действие с 01.01.2025г.)

Код услуги	Наименование услуги	Стоимость с учетом НДС 20%, руб
В-901-07	Врезка под давлением в действующий водопровод (ГВС) Ду-100 мм	42 166,4
В-901-08	Врезка под давлением в действующий водопровод (ГВС) Ду-150 мм	68 415,9
В-901-09	Врезка под давлением в действующий водопровод (ГВС) Ду-200 мм	117 927,1
В-901-10	Врезка под давлением в действующий водопровод (ГВС) Ду-250 мм	199 322,8
В-901-11	Врезка под давлением в действующий водопровод (ГВС) Ду-300 мм	359 689,6

Первый заместитель генерального директора -  
главный инженер



А.Г. Бабий

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам



А.В. Плетенев